CRPNA STANICA 4

PRESJEK A-A

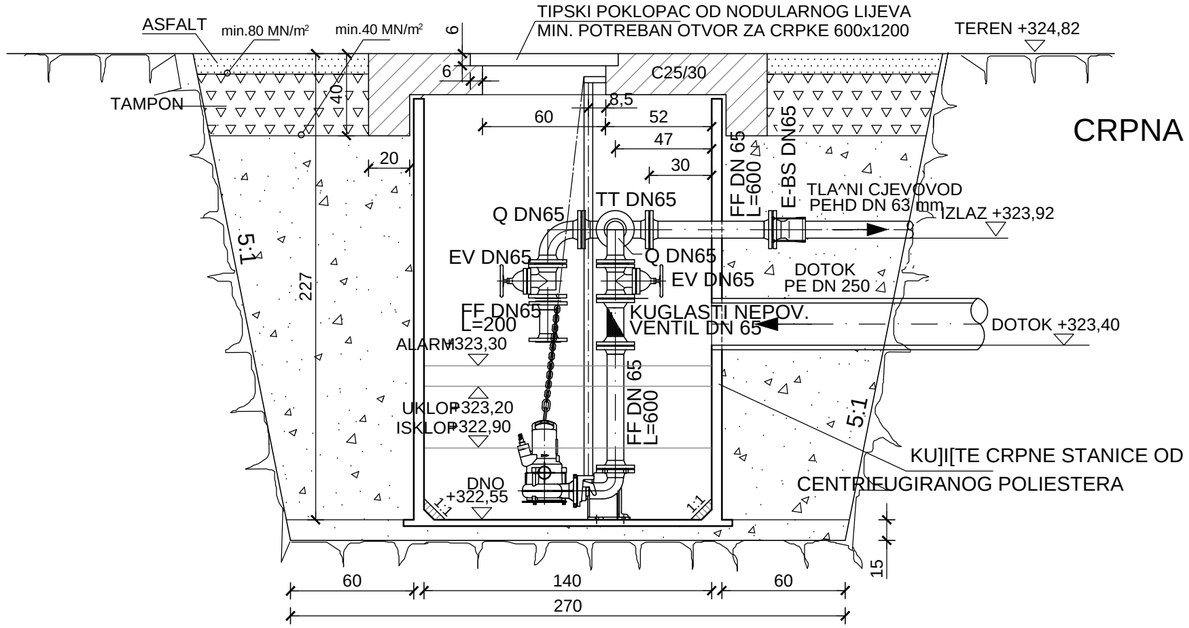

NAPOMENA: CRPNA STANICA 6 IMA ISTE CRPKE I Ø KUĆIŠTA JE TAKO\ER ISTI, TE JE NACRT ZAJEDNIČKI, A PO CRPNOJ STANICI SU NAVEDENE KOTE, VRIJEDNOSTI POTREBNIH PODATAKA I DUBINE.

CRPNA STANICA 6:

TEREN +323,73 m.n.m.
DOTOK +322,30 m.n.m. PE DN 250 mm
IZLAZ +322,83 m.n.m.
ALARM +322,20 m.n.m.
UKLOP +322,10 m.n.m.
ISKLOP +321,80 m.n.m.
DNO +321,45 m.n.m.
H CS 228,0 cm

- FF DN 65 mm L=600 mm - 1 komad
- E-BS DN 65 mm - 1 komad
- TLA^NI CJEVOVOD PEHD DN 63 mm

TLOCRT

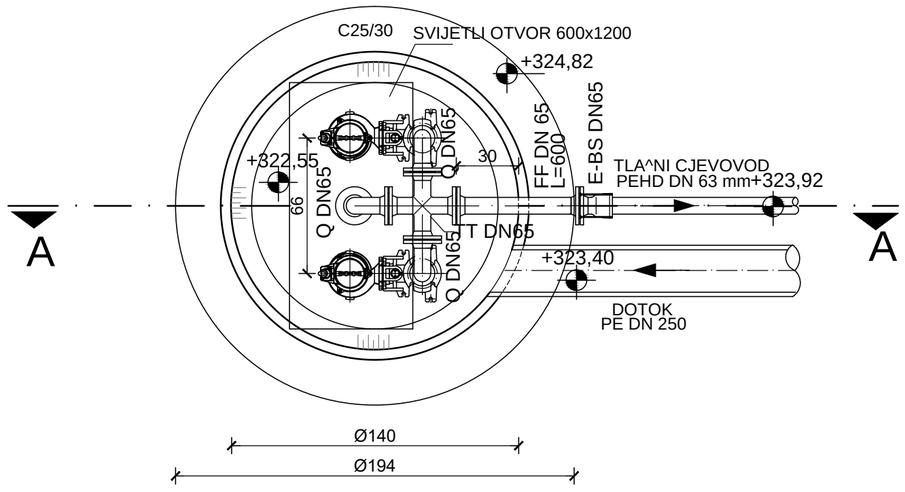

FLUMING d.o.o. Rijeka	BROJ PROJEKTA: 87508/B	GRA\EVINA: ODVODNI SUSTAV OTPADNIH VODA ZONE "D" GRADA OGULINA
GLAVNI PROJEKTANT: V. Vrtodušić Mihelčić, dipl.ing.građ.		INVESTITOR: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN
PROJEKTANT: V. Vrtodušić Mihelčić, dipl.ing.građ.		PROJEKT: GLAVNI PROJEKT / DATUM: . 2009.
SURADNICI: M. Drakulić, ing.građ.		
NACRT: TLOCRT I PRESJEK CRPNIH STANICA 4 I 6		MJERILO: 1:25 / BR. NACRTA: 88